

ANNOTAZIONI

LEGENDA 2 - vista di vista con informazioni sugli stabilimenti in oggetto.

1. Livello di confusione delle acque dal sistema fognario (in tutti i casi di confusione).

2. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. AK. AL. AM. AN. AO. AP. AQ. AR. AS. AT. AU. AV. AW. AX. AY. AZ. BA. BB. BC. BD. BE. BF. BG. BH. BI. BJ. BK. BL. BM. BN. BO. BP. BQ. BR. BS. BT. BU. BV. BW. BX. BY. BZ. CA. CB. CC. CD. CE. CF. CG. CH. CI. CJ. CK. CL. CM. CN. CO. CP. CQ. CR. CS. CT. CU. CV. CW. CX. CY. CZ. DA. DB. DC. DD. DE. DF. DG. DH. DI. DJ. DK. DL. DM. DN. DO. DP. DQ. DR. DS. DT. DU. DV. DW. DX. DY. DZ. EA. EB. EC. ED. EE. EF. EG. EH. EI. EJ. EK. EL. EM. EN. EO. EP. EQ. ER. ES. ET. EU. EV. EW. EX. EY. EZ. FA. FB. FC. FD. FE. FF. FG. FH. FI. FJ. FK. FL. FM. FN. FO. FP. FQ. FR. FS. FT. FU. FV. FW. FX. FY. FZ. GA. GB. GC. GD. GE. GF. GH. GI. GJ. GK. GL. GM. GN. GO. GP. GQ. GR. GS. GT. GU. GV. GW. GX. GY. GZ. HA. HB. HC. HD. HE. HF. HG. HH. HI. HJ. HK. HL. HM. HN. HO. HP. HQ. HR. HS. HT. HU. HV. HW. HX. HY. HZ. IA. IB. IC. ID. IE. IF. IG. IH. II. IJ. IK. IL. IM. IN. IO. IP. IQ. IR. IS. IT. IU. IV. IW. IX. IY. IZ. JA. JB. JC. JD. JE. JF. JG. JH. JI. JJ. JK. JL. JM. JN. JO. JP. JQ. JR. JS. JT. JU. JV. JW. JX. JY. JZ. KA. KB. KC. KD. KE. KF. KG. KH. KI. KJ. KK. KL. KM. KN. KO. KP. KQ. KR. KS. KT. KU. KV. KW. KX. KY. KZ. LA. LB. LC. LD. LE. LF. LG. LH. LI. LJ. LK. LL. LM. LN. LO. LP. LQ. LR. LS. LT. LU. LV. LW. LX. LY. LZ. MA. MB. MC. MD. ME. MF. MG. MH. MI. MJ. MK. ML. MN. MO. MP. MQ. MR. MS. MT. MU. MV. MW. MX. MY. MZ. NA. NB. NC. ND. NE. NF. NG. NH. NI. NJ. NK. NL. NM. NO. NP. NQ. NR. NS. NT. NU. NV. NW. NX. NY. NZ. OA. OB. OC. OD. OE. OF. OG. OH. OI. OJ. OK. OL. OM. ON. OO. OP. OQ. OR. OS. OT. OU. OV. OW. OX. OY. OZ. PA. PB. PC. PD. PE. PF. PG. PH. PI. PJ. PK. PL. PM. PN. PO. PP. PQ. PR. PS. PT. PU. PV. PW. PX. PY. PZ. QA. QB. QC. QD. QE. QF. QG. QH. QI. QJ. QK. QL. QM. QN. QO. QP. QQ. QR. QS. QT. QU. QV. QW. QX. QY. QZ. RA. RB. RC. RD. RE. RF. RG. RH. RI. RJ. RK. RL. RM. RN. RO. RP. RQ. RR. RS. RT. RU. RV. RW. RX. RY. RZ. SA. SB. SC. SD. SE. SF. SG. SH. SI. SJ. SK. SL. SM. SN. SO. SP. SQ. SR. SS. ST. SU. SV. SW. SX. SY. SZ. TA. TB. TC. TD. TE. TF. TG. TH. TI. TJ. TK. TL. TM. TN. TO. TP. TQ. TR. TS. TU. TV. TW. TX. TY. TZ. UA. UB. UC. UD. UE. UF. UG. UH. UI. UJ. UK. UL. UM. UN. UO. UP. UQ. UR. US. UT. UU. UV. UW. UX. UY. UZ. VA. VB. VC. VD. VE. VF. VG. VH. VI. VJ. VK. VL. VM. VN. VO. VP. VQ. VR. VS. VT. VU. VV. VW. VX. VY. VZ. WA. WB. WC. WD. WE. WF. WG. WH. WI. WJ. WK. WL. WM. WN. WO. WP. WQ. WR. WS. WT. WU. WV. WW. WX. WY. WZ. XA. XB. XC. XD. XE. XF. XG. XH. XI. XJ. XK. XL. XM. XN. XO. XP. XQ. XR. XS. XT. XU. XV. XW. XX. XY. XZ. YA. YB. YC. YD. YE. YF. YG. YH. YI. YJ. YK. YL. YM. YN. YO. YP. YQ. YR. YS. YT. YU. YV. YW. YX. YY. YZ. ZA. ZB. ZC. ZD. ZE. ZF. ZG. ZH. ZI. ZJ. ZK. ZL. ZM. ZN. ZO. ZP. ZQ. ZR. ZS. ZT. ZU. ZV. ZW. ZX. ZY. ZZ.

planimetria generale rete di scarico acque reflue in genere e meteoriche

COMUNE di CANELLI  
Provincia di Asti

OGGETTO : Elaborati grafici allegati alla richiesta di rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale

PROPRIETA' : Perotti Ricard Italia S.p.A. con sede in Milano codice fiscale / partita IVA 00867200151

STABILIMENTO : Canelli (AT), Via Luigi Bosca n°40

AGGIORNAM. : 24/09/2020

Coord. del 24/09/2020

Il Tecnico incaricato

Geom. Fabio Boffa

Rilievi Topografici  
Consulenze Tecniche

Elaborato  
1

LEGENDA

- acque meteoriche provenienti da aree verdi non pavimentate
- acque meteoriche provenienti da aree pavimentate
- acque di meteoriche provenienti dalle coperture
- acque di lavorazione interne allo stabilimento transiti a pavimento o esterne su piazzali e/o transiti in esso entro terra o cavei
- acque di lavorazione interne allo stabilimento transiti a soffitto
- acque meteoriche provenienti da area di scarico alcool potenzialmente contaminabili durante la fase di scarico e dirottate all'uopo in vasche di sedimentazione
- reflui civili acque nere e grigie provenienti dai servizi igienici
- acque sorgive
- acque sorgive + acque permeato scarso osmici raffreddamento distillatore
- acque miste trattate in vasche di sedimentazione recaptate in pubblica fognatura





- ET punto emissione in atmosfera
- AF areazione forzata
- fr pozzetto di transito acque canalizzate
- caditoia acque in canalizzazione
- direzionali salita/discesa - a pavimento / a soffitto canalizzazioni
- direzione scorrimento acque
- vasche prodotti e materie prime
- punti di scarico
- vasca prelievamento acqua sorgiva

CODIFICA LOCALI / ESTERNO  
LEGENDA EMISSIONI ATMOSFERA

codifica	pt.E	pt.AF	descrizione locale / area esterna
SI1-T-1	E23/000		deposito zucchero
SI1-T-2			locale di sgombero
SI1-T-3			condotto
SI1-T-4			sala cottura
SI1-T-5			locale preparazione bevanda
SI1-T-6			luogo su locale miscelatori al piano sotterraneo 1
SI1-T-7	E12...12/000		locale distillazione
SI1-T-8			deposito erbe e aromi
SI1-T-9			deposito stoccaggio imballaggi ed etichette
SI1-T-10			servizi igienici addetti stabilimento
SI1-T-11			sala operatori
SI1-T-12	E23/000		reparto imballaggio e confezionamento linea 1 / ricarica mulini
SI1-T-13	E20/000		reparto imballaggio e confezionamento linea 2
SI1-T-14			botola compressore
SI1-T-15			deposito prodotti finiti / m
SI1-T-16			deposito bucce
SI1-T-17	E2-30/000		officina / area compressori
SI1-T-18	E10-11-12/000		locale miscelatori
SI1-T-19	E10-11-12/000		centrali termiche / riscaldamento
SI1-T-20	E10-11-12/000		magazzino manufatti / addolcitori
SI1-T-21			locale preparazione bevanda
SI1-T-22			deposito imballaggi e cartoni
SI1-T-23	E1-6-7/000		deposito alcool
SI1-T-24	E1-6-7/000		deposito stoccaggio amaro a sambuca
SI1-T-25	E10-21-22/000		deposito stoccaggio amaro
SI1-T-26			locale di sgombero / stazione sprinkler antincendio
SI1-T-27			locale di sgombero / carnos
SI1-T-28	E20...20/000		deposito grappe
SI1-T-29	000/000		sala pompe
SI1-T-30			reparto imballaggio e confezionamento linea 3
SI1-T-31	E23/000		deposito prodotti finiti / m
SI1-T-32			locali amministrativi e direzione
SI1-T-33			servizi igienici impiegati amministrativi
SI1-T-34			servizi igienici
SI1-T-35			cabina elettrica
SI1-T-36			locale a disposizione senza specifica destinazione
SI1-T-37			locale di sgombero
SI1-T-38			laboratorio analisi
SI1-T-39			servizi igienici addetti laboratorio
SI1-T-40	E11-24/000		locale generatore vapore
SI1-T-41	E11-24/000		locale sedimentatori
SI1-T-42			locale comando sedimentatori / contatore acque sorgive
SI1-T-43	E4/1-4/2 / m		locale stazione di pompaggio serbatoio antincendio
SI1-T-44			locali di deposito diomidi
SI1-T-45			plazze pavimentate
SI1-T-46			area trattamento acque di scarico e meteoriche pavimentata
SI1-T-47			plazze pavimentate
SI1-T-48			verde e camminamenti
SI1-T-49			plazze di sosta automezzi per scarico alcool



zoom (a) switch scarico alcool

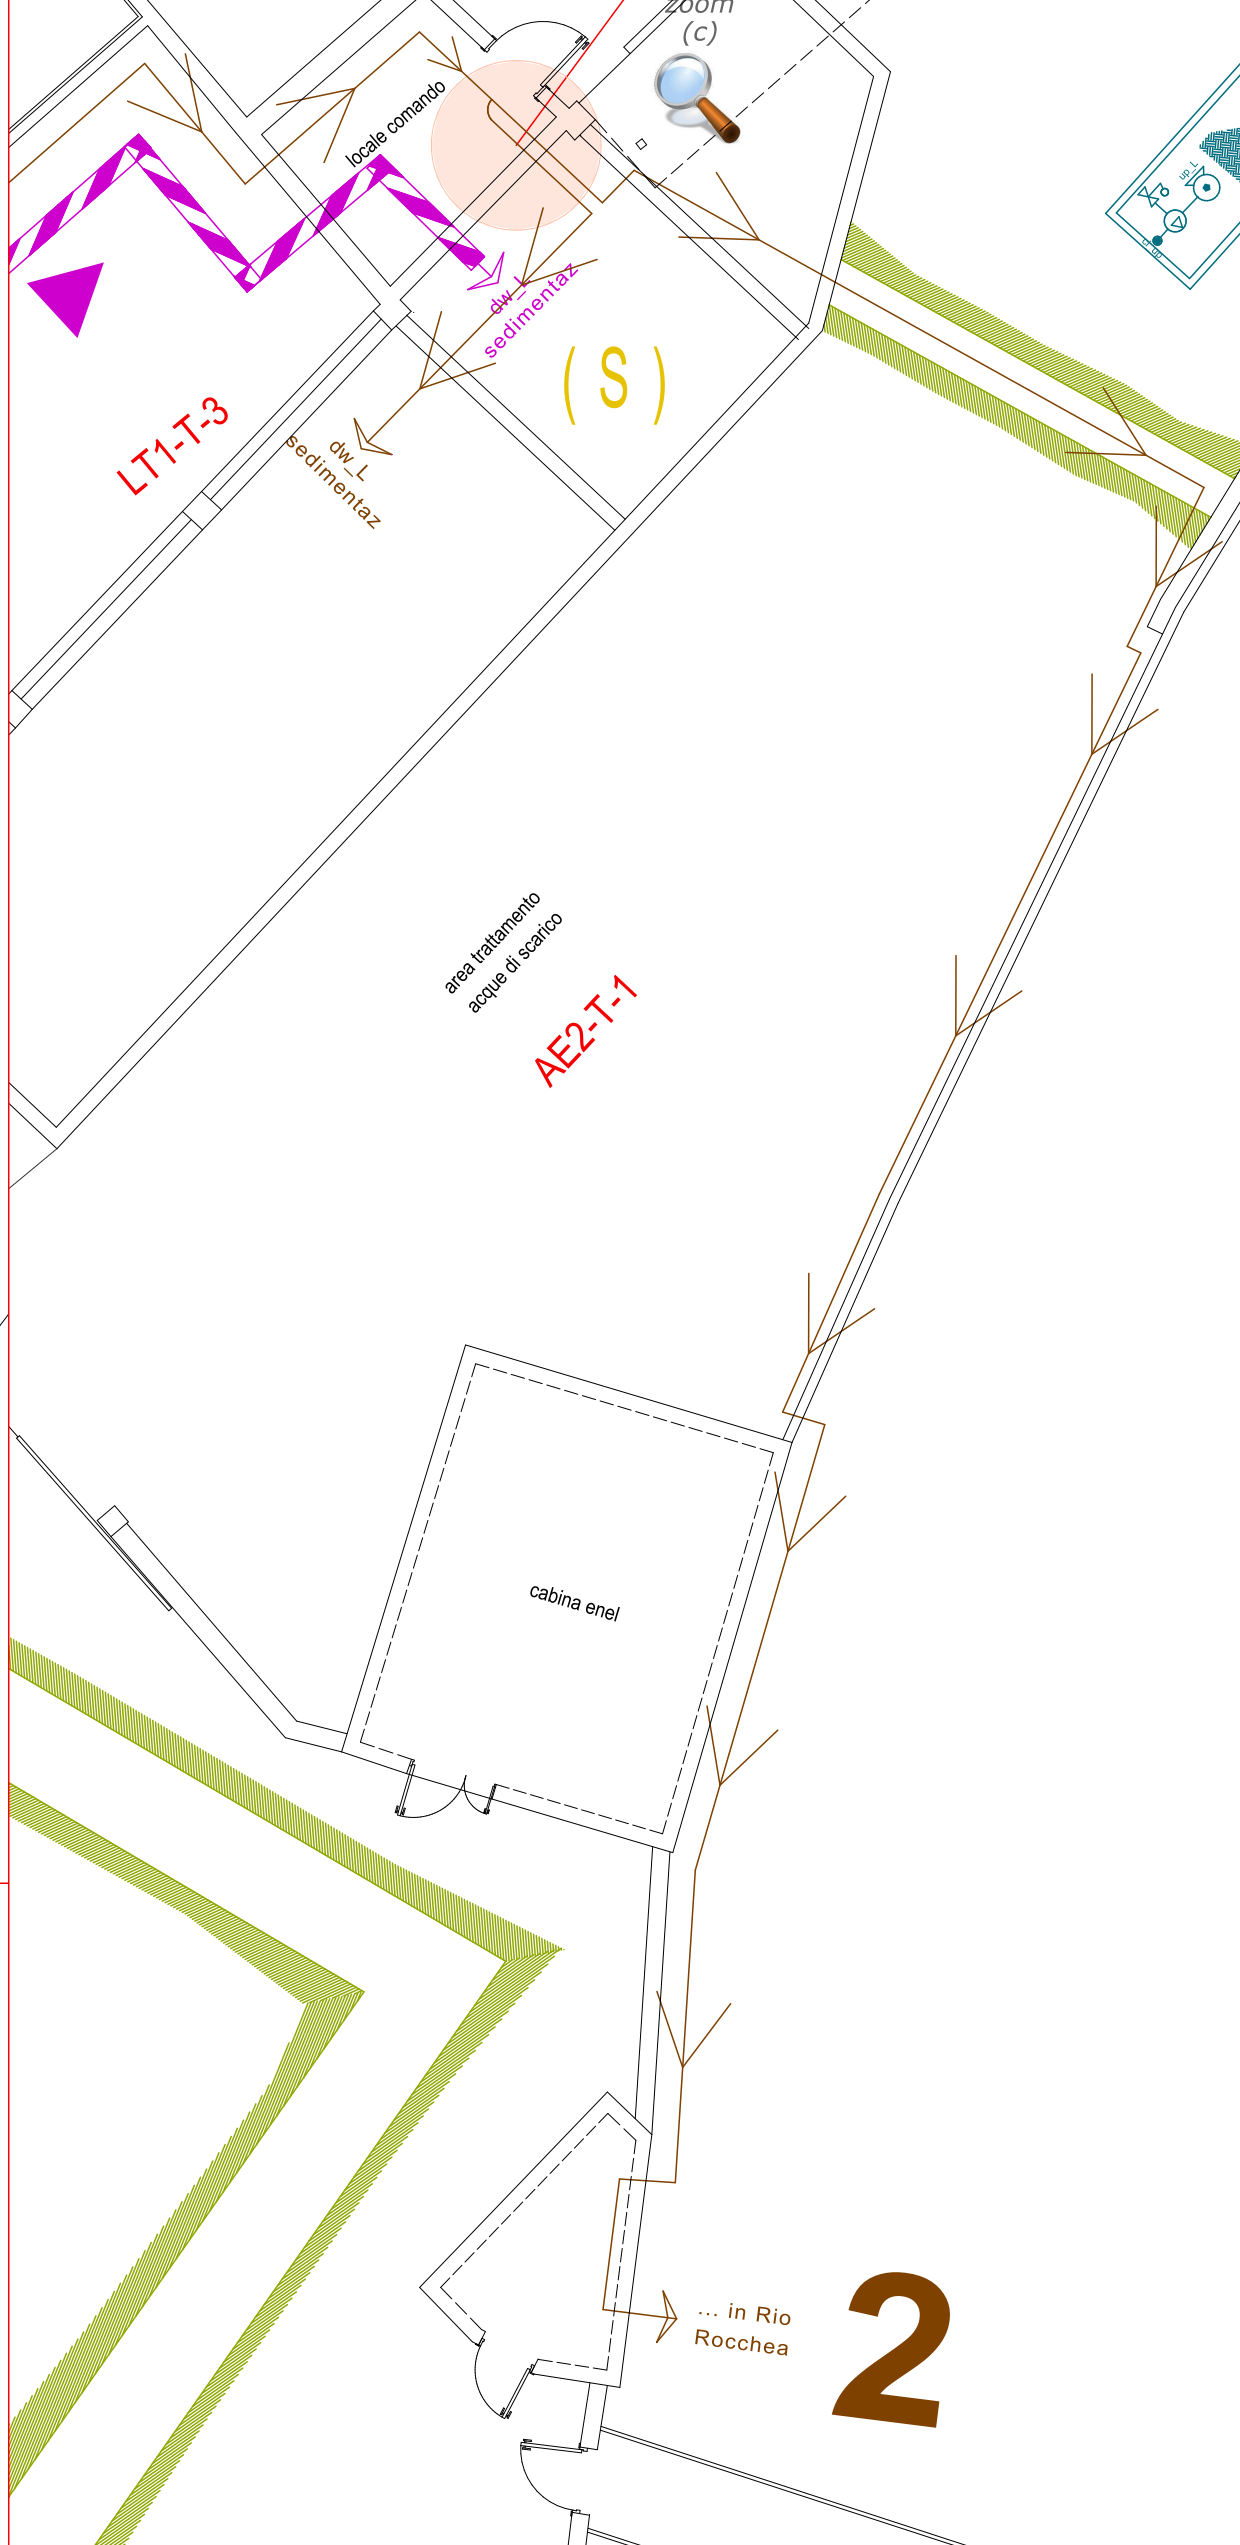

adeguamento 1

adeguamento 2

adeguamento 3

adeguamento 4

